



KZ.T.16.2460  
TESTING

Аккредитованная испытательная лаборатория  
ТОО «Центр противопожарных услуг»  
г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул. Кахарман 16.  
Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2460 31.01.2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25 – 75 от 28.02.2025 г.**  
**Испытание по определению качества огнезащитной**  
**обработки деревянных конструкций.**

|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата проведения испытаний                                                                                              | 28.02.2025 г.                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Наименование и адрес организации, проводившей испытания                                                                | ИЛ ТОО «Центр противопожарных услуг», РК, г.Шымкент, мкр.16, дом 6, кв. 36.                                                                                                                          |
| 3  | Наименование, адрес организации-заказчика                                                                              | CHANCE, РК, г.Алматы, пр.Сейфуллина, 51/Корпус 2.                                                                                                                                                    |
| 4  | Наименование, адрес объекта                                                                                            | ГККП "Ясли-сад "Бүлдіршін" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области, РК, Туркестанская область, Шардаринский район, с.Суткент, ул.Абдеш Токсанбаев, №2А. |
| 5  | Основание для проведения испытаний                                                                                     | Заявка № 64 от 27.02.2025 г.                                                                                                                                                                         |
| 6  | Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства | Огнезащитный состав «Негорин-МС-Д»                                                                                                                                                                   |
| 7  | Наименование нормативной и (или) технической документации                                                              | СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнебиозащитный для древесины «Негорин МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, серия RU № 0271012.                                 |
| 8  | Тип конструкции объекта огнезащиты                                                                                     | Деревянные конструкции кровли крыши на объекте                                                                                                                                                       |
| 9  | Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)                                                                     | В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.                                                                                                  |
| 10 | Способ, площадь обработки, условия эксплуатации                                                                        | Поверхностная пропитка путем распыления, общая площадь 430 м <sup>2</sup> , п.9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011.                                                                                          |
| 11 | Метод проведения испытаний                                                                                             | п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.                                                                                                                                                                      |
| 12 | Условия проведения испытаний                                                                                           | Температура: +19 °С, влажность: 64 %.                                                                                                                                                                |
| 13 | Результаты испытаний:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |

| № образца                           | Место отбора образца                                 | Результаты испытаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Образец с восточной стороны с маркировкой № 1        | В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки. Результаты положительные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                   | Образец с северной стороны с маркировкой № 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                   | Образец с западной стороны с маркировкой № 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                   | Образец с левой стороны от входа с маркировкой № 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                   | Образец в центральной части справа с маркировкой № 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                                   | Образец в центральной части слева с маркировкой № 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7                                   | Вывод:                                               | Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления:<br>- самостоятельное горение после отключения газовой горелки;<br>- сквозное прогорание до образования отверстия;<br>- обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства;<br>- полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора. |
| Начальник испытательной лаборатории |                                                      | Исаева А.М.<br>(фамилия, инициалы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И  
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

# АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.2460  
от «31» января 2023 года  
действителен до «31» января 2028 года

**Испытательная лаборатория**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Центр противопожарных услуг»**  
**город Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон,**  
**6 дом, 36 квартира**  
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на  
соответствие требованиям **ГОСТ ISO/IEC 17025-2019** «Общие  
(наименование нормативного документа)  
требования к компетентности испытательных и калибровочных  
лабораторий».

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно  
области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя  
органа по аккредитации



Н. Шокбарбаев

Данный электронный документ DOC ID KZADPA22023100186308ADCBF5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZADPA22023100186308ADCBF5>

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип документа                          | Исходящий документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Номер и дата документа                 | № 11/201-И от 06.02.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Организация/отправитель                | РГП НА ПХВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Получатель (-и)                        | ИЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ»<br>Г. ШЫМКЕНТ (IP.ALAN@MAIL.RU)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Электронные цифровые подписи документа |  Согласовано:<br>Время подписи: 03.02.2023 18:50                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |  Согласовано:<br>Время подписи: 06.02.2023 10:57                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |  Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан<br>Подписано: ШОКБАРБАЕВ НУРЛАН<br>MIIWIQYJ...VxaC2Lw==<br>Время подписи: 06.02.2023 16:22   |
|                                        |  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН<br>ЭЦП канцелярии: АБЫЛОВА МЭНШҮК<br>MIIW7gYJ...coXtxHox9<br>Время подписи: 06.02.2023 16:27 |



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

|                                   |                      |                 |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| ТОО «Центр противопожарных услуг» | Область аккредитации | Страница 1 из 3 |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных услуг»

Фактический адрес: г.Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон. 6 дом, кв.36

| №<br>п/<br>п | Код товарной<br>номенклатуры<br>внешнеэкономич<br>еской<br>деятельности<br>Евразийского<br>экономического<br>союза | Наименование продукции<br>(объекта)                                    | Обозначение<br>нормативных<br>правовых актов,<br>нормативных<br>документов на<br>продукцию (объект) | Определяемые<br>характеристики<br>(показатели)<br>продукции<br>(объекта) | Метод испытания                                   | Обозначение<br>нормативных<br>документов на<br>методы<br>испытаний для<br>определения<br>характеристик<br>(показателей) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                  | 3                                                                      | 4                                                                                                   | 5                                                                        | 6                                                 | 7                                                                                                                       |
| 1            | 3824 99 7000<br>3209 90<br>3208 10<br>3208 20<br>3208 90                                                           | Средства огнезащитные:<br>- для древесины и<br>материалов на ее основе | ТР № 405<br>Приказ МЧС РК от<br>17.08.2021 г.<br>СТ РК 615-1-2011                                   | -качество<br>огнезащитной<br>обработки объекта<br>огнезащиты             | Метод воздействия<br>пламенной горелки            | СТ РК 615-1-2011,<br>п.9.4.10                                                                                           |
| 2            | 3824 99 7000<br>3209 90<br>3208 10<br>3208 10<br>3208 20<br>3208 90                                                | Средства огнезащитные:<br>- для стальных<br>конструкций                | ТР № 405<br>Приказ МЧС РК от<br>17.08.2021 г<br>СТ РК 615-2-2011                                    | -качество<br>огнезащитной<br>обработки объекта<br>огнезащиты             | Визуальный метод,<br>измерения толщины.           | СТ РК 615-2-2011,<br>п.9.4.7                                                                                            |
|              |                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                     | -эффективность<br>огнезащитного<br>средства                              | Испытание по<br>определению<br>физических свойств | СТ РК 615-2-2011,<br>п.9.4.7                                                                                            |
| 3            | 7308 90<br>9406 90 3909<br>7326 90 3000<br>7326 90 9807                                                            | Конструкции<br>строительные<br>металлические.<br>Лестницы пожарные     | ТР № 405<br>Приказ МЧС РК от<br>17.08.2021 г<br>СТ РК 2218-2012                                     | -определение<br>основных размеров<br>конструкции                         | Испытание по<br>определению<br>физических свойств | СТ РК 2218-2012,<br>п.8.2.1                                                                                             |

| ТОО «Центр противопожарных услуг» |   | Область аккредитации |   |   | Страница 2 из 3 |   |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|---|-----------------|---|
| 1                                 | 2 | 3                    | 4 | 5 | 6               | 7 |

|  |              |                                           |  |                                                                                    |                                                    |                          |
|--|--------------|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 7314 20 9000 | наружные стационарные и ограждения кровли |  | -определение качества швов сварных соединений                                      | Испытание по определению физических свойств        | СТ РК 2218-2012, п.8.2.2 |
|  |              |                                           |  | Определение прочности:<br>- ступеней вертикальных и маршевых лестниц               | Испытание по определению физических свойств        | СТ РК 2218-2012, п.8.2.3 |
|  |              |                                           |  | Определение прочности:<br>- крепления вертикальной лестницы к стене или сооружения | Испытание по определению физических свойств        | СТ РК 2218-2012, п.8.2.4 |
|  |              |                                           |  | Определение прочности:<br>-лестничного марша                                       | Испытание по определению физических свойств        | СТ РК 2218-2012, п.8.2.5 |
|  |              |                                           |  | Определение прочности:<br>-площадки лестницы                                       | Испытание по прокладыванию распределенной нагрузки | СТ РК 2218-2012, п.8.2.6 |
|  |              |                                           |  | Определение прочности:<br>-ограждения вертикальной лестницы                        | Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки | СТ РК 2218-2012, п.8.2.7 |
|  |              |                                           |  | Определение прочности:                                                             | Испытание по прокладыванию                         | СТ РК 2218-2012, п.8.2.8 |

| ТОО «Центр противопожарных услуг» |   |   | Область аккредитации |   |   | Страница 3 из 3 |  |
|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|-----------------|--|
| 1                                 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7               |  |

|   |                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                              |                                              |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | -ограждений марша и площадки маршевой лестницы                  | горизонтальной нагрузки                                                                      |                                              |
|   |                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | Определение прочности: -ограждения кровли здания или сооружения | Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки                                           | СТ РК 2218-2012, п.8.2.9                     |
| 4 | 3402 11                                   | Пенообразователи                                                                                                                                           | СТ РК 1608-2006                                                                                                  | -внешний вид                                                    | Визуальный                                                                                   | СТ РК 1609-2014, п.7.3.1                     |
| 5 | 8544 49 910<br>8544 49 950<br>8544 49 990 | Кабели, провода и шнуры                                                                                                                                    | ГОСТ 24334-80<br>ГОСТ 28244-96<br>ГОСТ 7399-97<br>ГОСТ 1508-78<br>ГОСТ 10348-80                                  | -сопротивление изоляции                                         | Измерения при напряжений от 100 до 1000 В                                                    | ГОСТ 3345-76                                 |
| 6 | 8544 19                                   | Огнезащитный материал применяемый в качестве обработки кабельных линий, стыков                                                                             | ТР № 405<br>Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г<br>СТ РК 1798-2008                                                     | -определение качества и толщины огнезащитного покрытия          | Визуальный осмотр, линейные измерения                                                        | СТ РК 1797-2008, п.6.2.1                     |
| 7 | 6806 10 0008                              | Материалы и изделия строительные противопожарные, теплоизоляционные и звукоизоляционные, минеральная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси | ТР РК №1202 от 17.11.2010 г<br>(с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.).<br>ГОСТ 9573-2012<br>ГОСТ 17177-94 | -внешний вид изделия<br><br>-определение плотности              | Визуальный осмотр, линейные измерения<br><br>Линейные измерения, определение массы материала | ГОСТ 17177-94, п.5<br><br>ГОСТ 17177-94, п.5 |



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.


"БЕКТЕМИН"

"Бүлдүрүш" бөлөмөсүнүн башчысынын директору  
Б. Б. Б. Б.



эвакуациялык жоспары

"Бүлдүрүш" бөлөмөсүнүн башчысынын бөлөмөсү

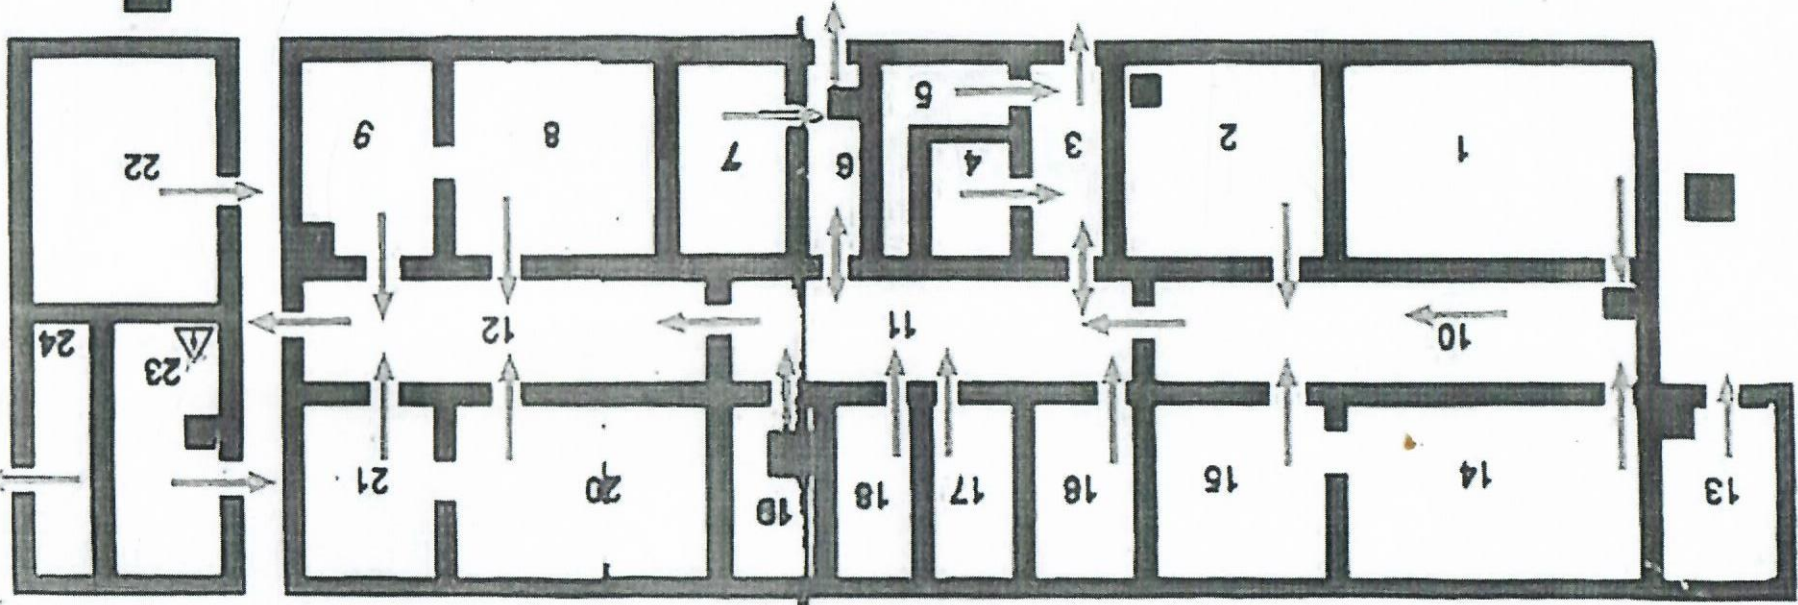

Шарты белгилер:

- Ток көзі
- Телефон
- Эрт сандары
- Эвакуация жолдары

101 - се конура бөлөмөсү  
Эрт кезинде

Эрт кезинде конура бөлөмөсү  
Б. Б. Б. Б.